




CPUS 220/48.1/5 TFT

Unterstation für CPS Notlichtzentralen

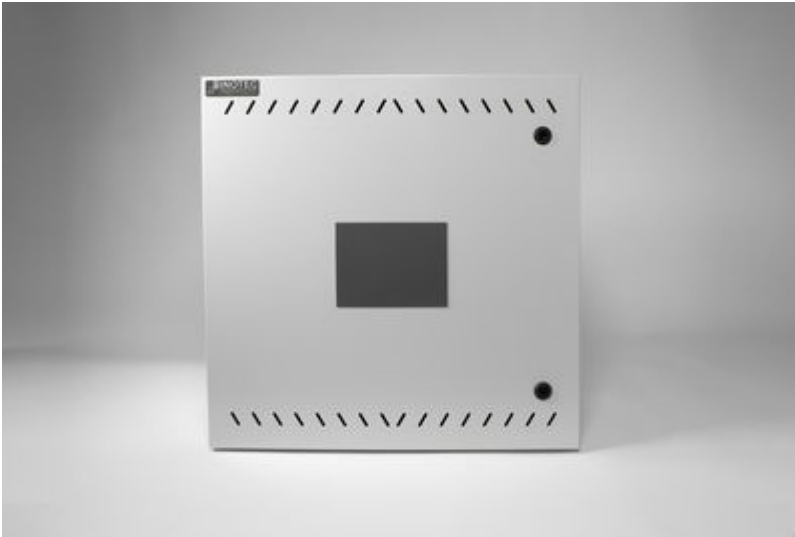

CPS 220/48.1 Zentralbatteriesystem

Die CPS 220 / 48.1 Serie deckt unterschiedliche Leistungen und Gehäuseanforderungen ab. Joker-Technik, Einzelleuchten- und Stromkreisüberwachung sind unser Standard. Das Zentralbatterie-System verfügt über eine vollautomatische Funktionsüberwachung und Einzelleuchten-Fehlererkennung ohne zusätzliche Datenleitung.

Systemeigenschaften

- Modularer Geräteaufbau, verschiedene Schrankgrößen, Batteriegestelle oder -schränke
- Bis zu 96 Stromkreise (48 in der Anlage / 48 über Unterstationen) mit je 20 Leuchtenadressen pro Stromkreis können versorgt werden
- Geringe Servicekosten durch zentrale Überwachung der gesamten Sicherheitsbeleuchtungsanlage und aller angeschlossenen Leuchten
- Automatische oder manuell auslösende Funktionstesteinrichtung mit Prüfbuch zur Ablage von Status- und Fehlermeldungen
- Isolations-Testeinrichtung
- Trennklemmen zur einfachen Isolationsmessung der Leuchtenstromkreise
- Geräteinternes und -externes BUS-System
- Getrennte Überwachungs- und Umschalteneinrichtungen für Dauer- / Bereitschaftslicht
- Patentierte "JOKER-Technik": Mischbetrieb von Dauerlicht, Bereitschaftslicht und geschaltetem Dauerlicht
- Schaltungs- und Überwachungsart pro Stromkreis einzeln einstellbar
- Verschlossene OGI-Blockbatterie mit einer konstruktiven Lebensdauer >10 Jahre


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	102089466	Farbe	RAL7035
Alte Artikelnummer	930151V	Schutzart	IP 20
System / Technologie	CPS 220 Serie mit Joker-Technik und Einzelleuchtenüberwachung	Schutzklasse	I
Dimension	600x600x330mm	Nennspannung AC	1~N/PE, 230V AC ±10%, 50/60Hz ±2%
Montageart	Wandaufbaumontage		
Material	Stahlblech		

Wirkleistung	5,5 kW
Leiteranschluss	max. Anschlussquerschnitt: Netzzuleitung: 35mm², Batterie-zuleitung: 35mm², Endstromkreise: 4mm², Datenleitung RTG: 4mm², 24V Stromschleife: 4mm²
Ausgangsspannung	AC 230V ±10% / DC 220V ±20%
Temperaturbereich	-5°C...+35°C
Nennbetriebsdauer	1h / 3h / 8h
Aufladezeit	12h / 80%
Stromkreismodule	Max. 4 intern / - extern (SKE 2x3A / SKE 1x6A)
Optionsplätze TE	Freie Optionsplätze 9 TE (bei Funktionserhalt 8 TE)
Kabeleinführung	4xM40, 33xM25, 10xM20 Einführung von oben
Ausführung	SN-EN 50171, SN-EN 50172, SN-EN 50272-2, SN-EN 62034, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 61000-6-2, SN-EN 61000-6-3

Überwachungstext	Unterstation im Wandschrank mit integriertem Steuerteil und einer vollautomatische Funktionsüberwachung mit Einzelleuchten-Fehlererkennung ohne zusätzliche Datenleitung. Zum Anschluss an das Zentralbatteriesystem CPS 220/48.1. Geringe Servicekosten " durch zentrale Überwachung der gesamten Sicherheitsbeleuchtungsanlage und aller angeschlossenen Leuchten. Mit internem und externem BUS-System zur vollautomatischen Überwachung des Gesamtsystems. Automatische oder manuelle Funktionstesteinrichtung mit Prüfbuch zur Ablage von Status- und Fehlermeldungen. Isolations-Testeinrichtung. Galvanisch entkoppeltes, geräteinternes und -externes BUS-System. Patentierte ""JOKER-Technik"" für einen Mischbetrieb von Dauerlicht, Bereitschaftslicht und geschaltetem Dauerlicht. Schaltungs- und Überwachungsart pro Stromkreis einzeln einstellbar.
------------------	--

BILDER

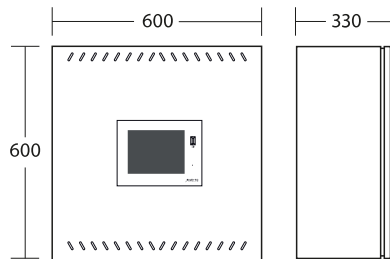

DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



BIM DATEN

BIM Daten (Zip Datei)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)



INFO & HINWEISE

Zusätzliche
Produkteinformation (PDF)

