

Vierseitige Rettungszeichenleuchte

SNP 2420

SNP 2435

Rettungszeichenleuchte zum Anschluss an 230V-Gruppen- und Zentralbatterie-Anlagen oder 24V-Sicherheitsstromversorgungsanlagen nach DIN VDE 0108 und EN 50171.

Ausführung gem. DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22. Funkentstörung gem. DIN EN 55015.



Technische Daten

Anschlussspannung: siehe Typenschild

Zul. Temp. Bereich: -15° ...+40°C

Schutzklasse: siehe Typenschild

Schutzart: siehe Typenschild

Leuchtmittel: LEDs




Kennzeichnung Notleuchten (Systemleuchten)

Nach DIN EN 60598-2-22 sind Notleuchten, entsprechend ihres Aufbaus und ihrer Konfiguration, vor der Installation auf dem Typenschild zu kennzeichnen.

Z	0/1	****	***
---	-----	------	-----

Im zweiten Feld der sich auf den Typenschild befindlichen Tabelle, sind die nicht zutreffenden Betriebsarten der Leuchte mit einem wasserfesten Stift zu streichen oder ggf. die zutreffende Betriebsart zu ergänzen.

- 0 Notleuchte in Bereitschaftsschaltung
- 1 Notleuchte in Dauerschaltung
- 2 Kombinierte Notleuchte in Bereitschaftsschaltung
- 3 Kombinierte Notleuchte in Dauerschaltung



Technische Änderungen vorbehalten!

Operating Instruction

Notes

Four-sided emergency exit sign luminaire

SNP 2420

SNP 2435

Exit luminaires for the connection to 230V Low- or Central Power Supply systems or 24V Safety Power Supply systems as per EN 50171 and VDE 0108.

Built to EN 1838 and EN 60598-2-22. EMC protection to EN 55015.



Technical data

Mains voltage: see type label

Amb. temp. range: -15° ...+40°C

Protection class: see type label

Protection category: see type label

Light source: LEDs




Marking exit luminaires (System)

According to EN 60598-2-22, the construction and configuration of the emergency luminaire has to be indicated on the type label.

Z	0/1	****	***
---	-----	------	-----

The luminaire operation mode has to be crossed out/added in the 2nd field of the type label. A waterproof marker has to be used.


- 0 emergency luminaire in non-maintained operation
- 1 emergency luminaire in maintained operation
- 2 combined emergency luminaire in non-maintained operation
- 3 combined emergency luminaire in maintained operation





Subject to technical changes!

INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH
Am Buschgarten 17
D - 59 469 Ense
Telefon +49 29 38/ 97 30 - 0
Telefax +49 29 38/ 97 30 - 29
e-mail info@inotec-licht.de
www.inotec-licht.de


Maße:
Dimensions:
SNP 2420

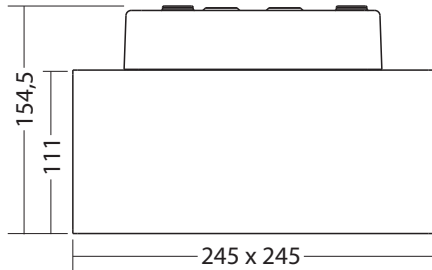

Maße:
Dimensions:
SNP 2435

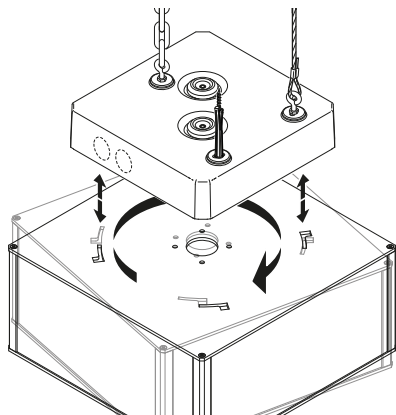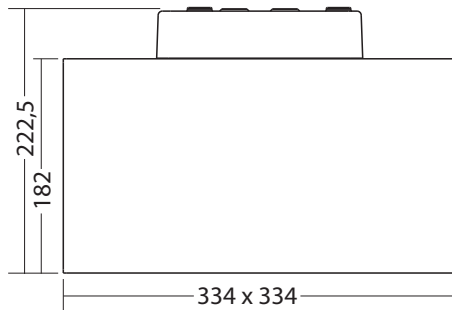

Anschlusskasten
Installation box
SNP 2420
SNP 2435

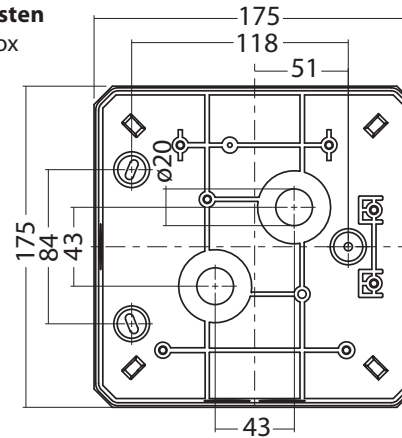

Seil- und Kettenmontage


Cable suspension and Chain mounting

Zubehör / Accessories:

Ketten/Seil-Ösen Art.-Nr. 100912635 (890403)


Ringbolts for chain mounting and cable suspension

Art.-no. 100912635 (890403)

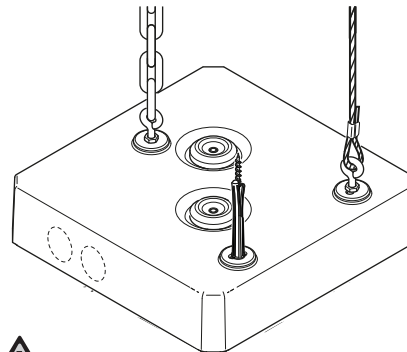

Um ein Verdrehen der Leuchte zu verhindern, empfehlen wir die Abhängung an drei Befestigungspunkten.

To prevent the luminaire from twisting, we recommend suspension on at three fixing points.

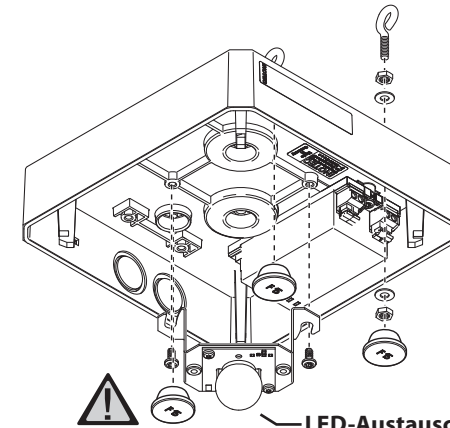

Aus Gründen der elektronischen Sicherheit sowie der Dichtigkeit sind die Verschlussstopfen unbedingt zu montieren!

Use sealing plugs for reasons of electrical protection and tightness!

LED-Austauschbaugruppen

LED replacement units

SNP 2420:

Art.-Nr / Art.-no.

101861114 (893330)

SNP 2435:

Art.-Nr / Art.-no.

102068349 (893331)



Zum Durchschleifen des Erdleiters ist eine isolierte Klemme zu verwenden. Diese Klemme ist gem. E DIN EN 60598-1 mit dem Buschstaben „E“ zu kennzeichnen!



An isolated terminal has to be use for looping-in (feed through wiring) of the earth wire. This terminal has to be marked with the character "E", according to E DIN EN 60598-1!